

Adres- en onderzoeksgegevens

Adres installatie Markt 36 BUS 2, 9500 Geraardsbergen
Naam eigenaar Medcoo
Adres eigenaar niet bekend,
Installateur / BTW KDC PROJECTS / BE0738.711.418
Adres installateur Ninoofsestraat 84 te Idegem
Type object appartement
EAN-code / Distrib. niet beschikbaar
Aard installatie nieuw
Doel onderzoek gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname



Het onderzoek is verricht op 21/06/2022 volgens hoofdstuk / afdeling 6.4 [van Boek 1](#) inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

Installatiegegevens

Spanning (V)	2 x 230 (2f)	In hoofdschakelaar (A)	40
Type elektrode	lus	ΔI differentiële schakelaar(s) (mA)	300 en 30
$\varnothing$ voedingsleiding (mm ²)	10	Aantal verdeelborden	1
In hoofdbeveiliging (A)	40	Aantal stroombanen per verdeelbord	18

Metingen

Ra / Zs (Ω)	5 /	Werking differentiële schakelaar(s)	niet te testen
Continuïteitsmeting	goed	Isolati weerstand van de installatie (M Ω)	>0,5

Inbreuken

1. nihil

ADS: Automatische differentiële schakelaar

Opmerking: Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc. zijn niet losgemaakt. Indien tijdens de keuring de schema's ontbreken, kunnen bij een volgend controlebezoek bijkomende inbreuken worden vastgesteld.

Opmerkingen

Voor de omschrijving van de installatie zie schema's.
Het badkamermeubilair was tijdens de controle nog niet aangebracht.
De verlichtingsarmaturen waren tijdens de controle niet aangebracht.
De keukentoestellen waren tijdens de controle nog niet aangebracht.

Besluit

De installatie is conform Boek 1 inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
De algemene ADS was / werd verzegeld en het ééndraads- en situatieschema werden voor gezien getekend / gecontroleerd.
De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk 21/6/2047, alsook voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.

Voor de directeur, op 1/7/2022

Naam agentonderzoeker: Bart De Potter

Handtekening:



De elektrische installatie is uitgevoerd overeenkomstig de eendraadsschema's en de situatieplannen, indien aanwezig.

Voor de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de stroombanen die ze beschermen zie eendraadsschema's.

Gecontroleerd zijnde vast of vast opgesteld materiaal (correcte keuze, installatie en samenbouw ter plaatse) en de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse I

Readoevingen

- de verplichting het verslag van de gelijkvormigheidscontrole te bewaren in het dossier van de elektrische installatie;
- de verplichting in het dossier elke wijziging aan de elektrische installatie te vermelden;
- de verplichting de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.

Adres- en onderzoeksgegevens

Adres installatie Markt 36 bus 2, 9500 Geraardsbergen
Naam eigenaar Medcoo
Adres eigenaar idem,
Installateur / BTW KDC PROJECTS / BE0738.711.418
Adres installateur Ninoofsestraat 84 te Idegem
Type object PV installatie
EAN-code / Distrib. niet beschikbaar
Aard installatie uitbreiding
Doel onderzoek gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname



Het onderzoek is verricht op 31/08/2022 volgens hoofdstuk / afdeling 6.4 [van Boek 1](#) inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

Installatiegegevens

Spanning (V) 3 x 230 (3f)
Type elektrode lus
Ø voedingsleiding (mm²) 2,5
In hoofdbeveiliging (A) 20

In hoofdschakelaar (A) 40
ΔI differentiële schakelaar(s) (mA) 300 & 30
Aantal verdeelborden 1
Aantal stroombanen per verdeelbord 1

Metingen

Ra / Zs (Ω) 5 /
Continuïteitsmeting goed

Werking differentiële schakelaar(s) goed
Isolatieweerstand van de installatie (MΩ) >0,5

Inbreuken

1. nihil

ADS: Automatische differentiële schakelaar

Opmerking: Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc. zijn niet losgemaakt. Indien tijdens de keuring de schema's ontbreken, kunnen bij een volgend controlebezoek bijkomende inbreuken worden vastgesteld.

Opmerkingen

Voor de omschrijving van de installatie zie schema's.
Enkel de PV installatie is gecontroleerd.

Aantal omvormers: 1
Fabrikaat en Type: SUNGROW SG2.0RS-S
Serienummer(s): A2191603058
max vermogen in W: 2000
Aantal Panelen: 3
Vermogen panelen in Wp: 1215

Besluit

De installatie is conform Boek 1 inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

Het ééndraads- en situatieschema werden voor gezien getekend / gecontroleerd.

De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk 31/8/2047, alsook voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.

Voor de directeur, op 31/8/2022

Naam agentonderzoeker: Bart De Potter

Handtekening:



De elektrische installatie is uitgevoerd overeenkomstig de eendraadsschema's en de situatieplannen, indien aanwezig.

Voor de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de stroombanen die ze beschermen zie eendraadsschema's.


Gecontroleerd zijnde vast of vast opgesteld materieel (correcte keuze, installatie en samenbouw ter plaatse) en de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse I

Readgegevens


1. de verplichting het verslag van de gelijkvormigheidscontrole te bewaren in het dossier van de elektrische installatie;

2. de verplichting in het dossier elke wijziging aan de elektrische installatie te vermelden;

3. de verplichting de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.

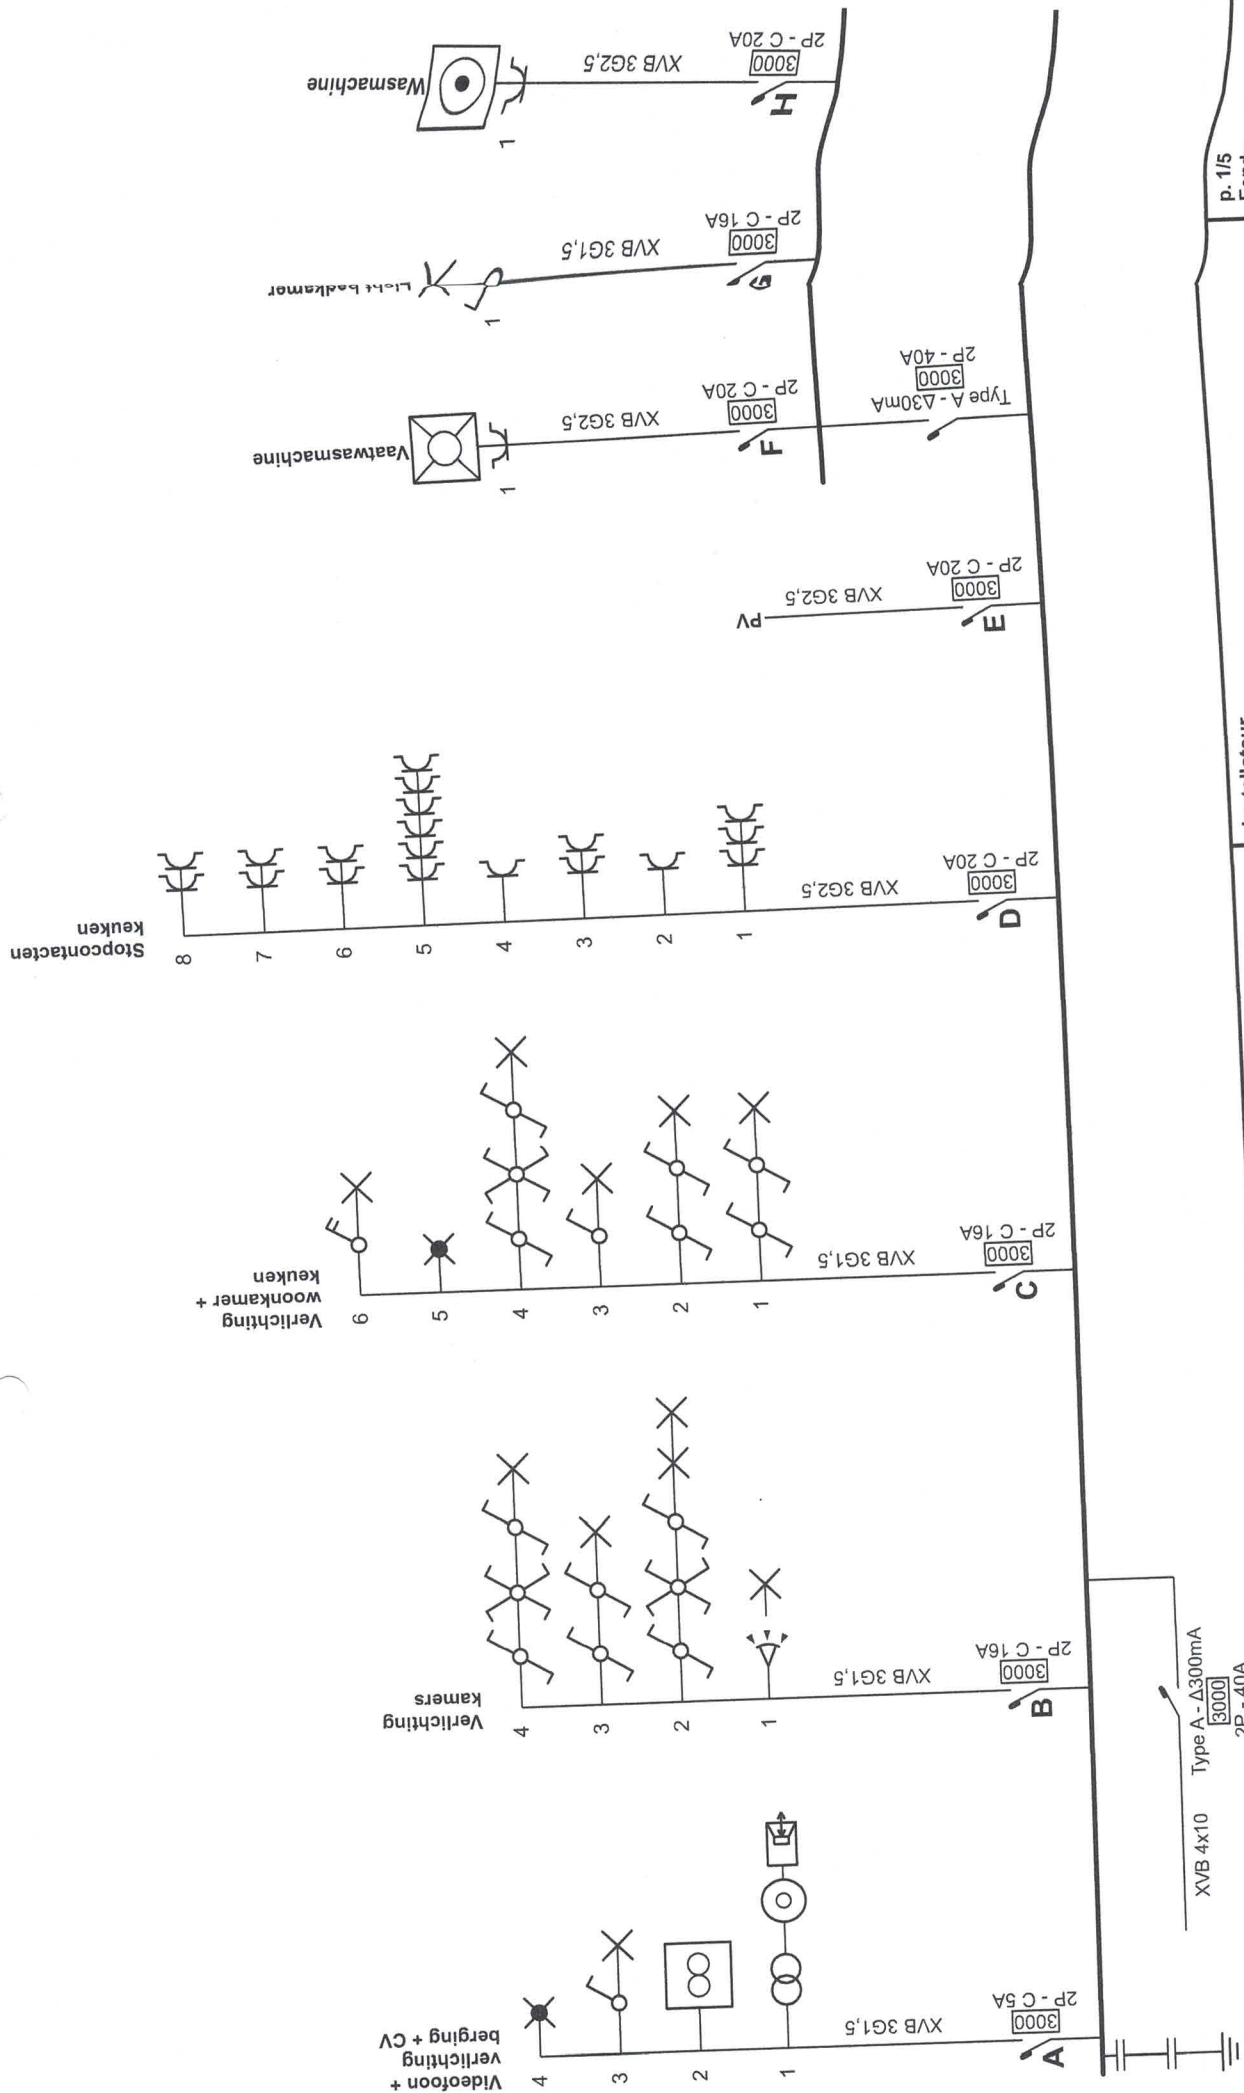


p. 1/5 Eendraadschema 2 x 230V ~ 50Hz	Installateur Creative Consulting Nieuwstraat 35 9500 Geraardsbergen GSM: 0468 15 32 43 e-mail: sam.devogelaer@gmail.com BE 0800.596.725	Plaats van de elektrische installatie Patsy Gyselincx Markt 36 Bus 2 9500 Geraardsbergen GSM: 0478956708
--	---	--

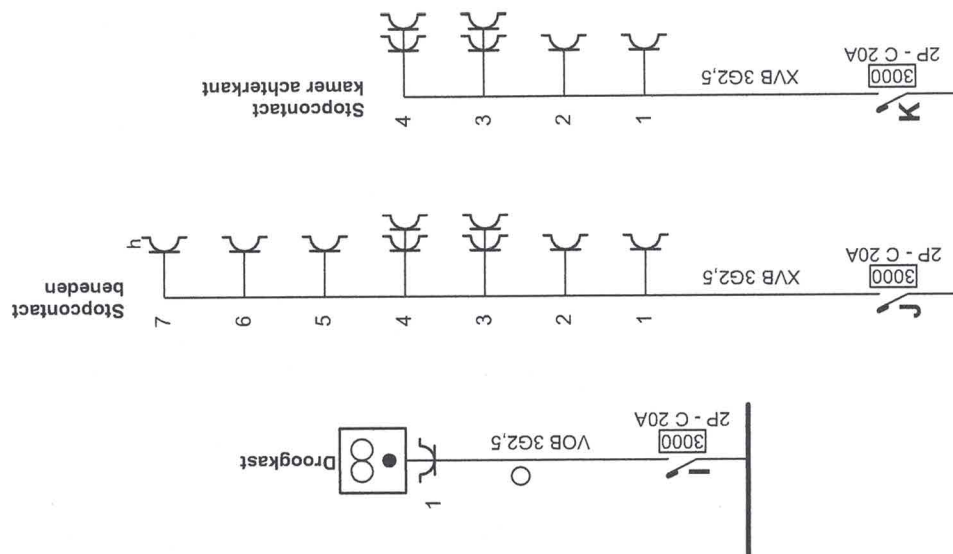

Plaats van de elektrische installatie
Patsy Gyselincx
markt 36 Bus 2
9500 Geraardsbergen
GSM: 0478956708

Installateur
Creative Consulting
Nieuwstraat 35
9500 Geraardsbergen
GSM: 0468 15 32 43
e-mail: sam.devogelaer@gmail.com
BE 0800.596.725

p. 2/5
Eendraadschema
2 x 230V ~ 50Hz

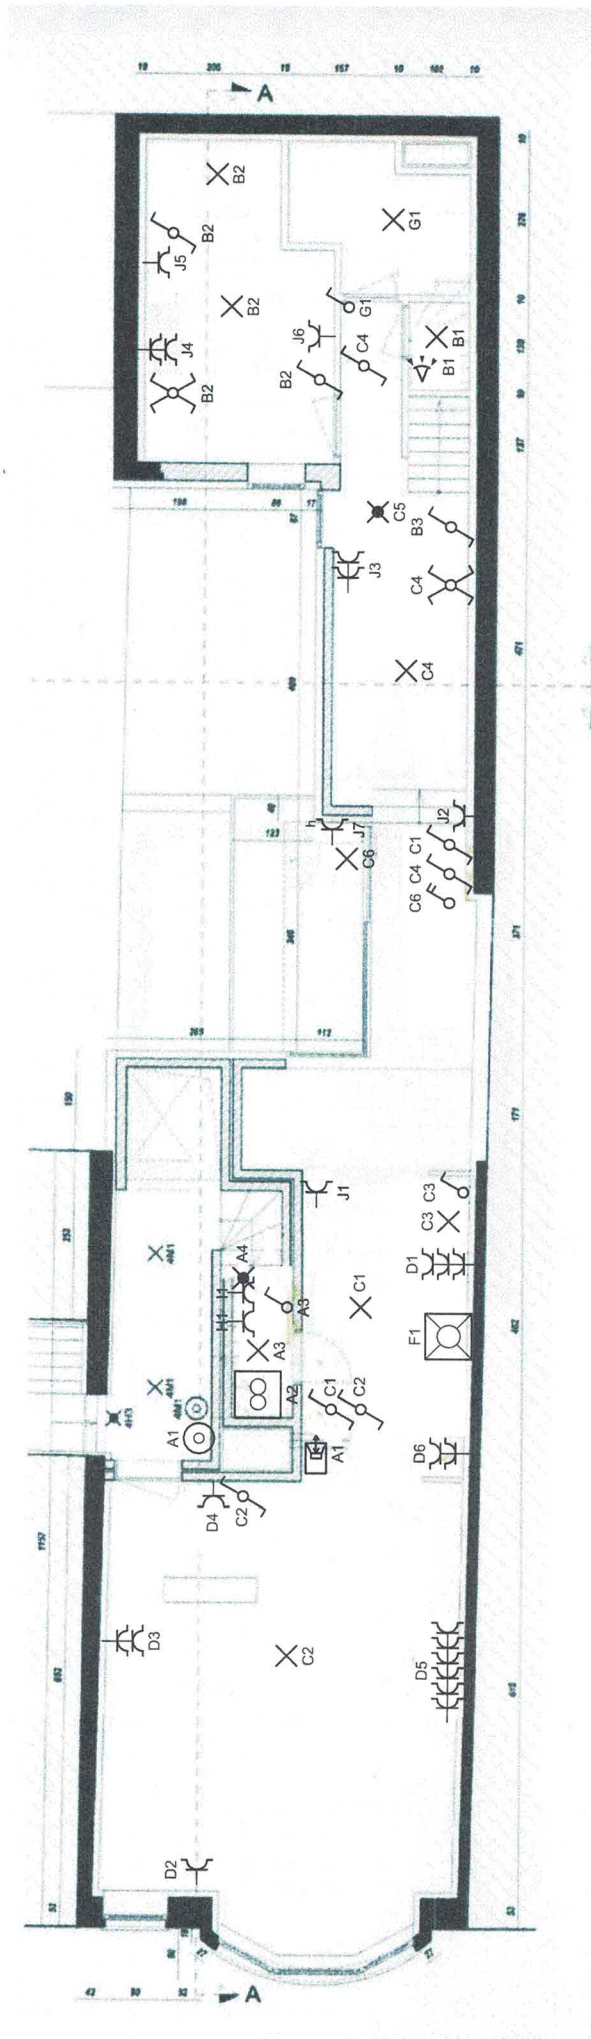

Plaats van de elektrische installatie


Patsy Gyselinck
markt 36 Bus 2
9500 Geraardsbergen
GSM: 0478956708

Installateur

Creative Consulting
Nieuwstraat 35
9500 Geraardsbergen
GSM: 0468 15 32 43
e-mail: sam.devogelaer@gmail.com
BE 0800.596.725

p. 3/5
Situatieschema

2 x 230V ~ 50Hz

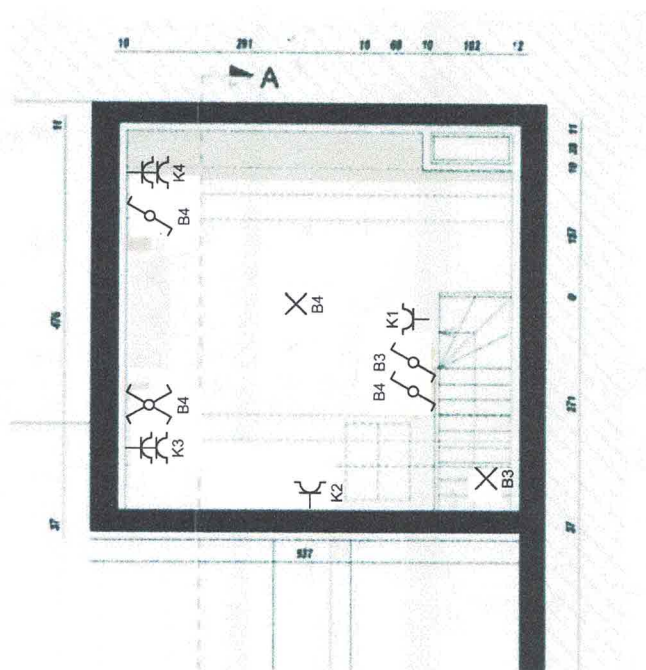


Plaats van de elektrische installatie

Patsy Gyselincx
Markt 36 Bus 2
9500 Geraardsbergen
GSM: 0478956708

Installateur

Creative Consulting
Nieuwstraat 35
9500 Geraardsbergen
GSM: 0468 15 32 43
e-mail: sam.devogelaer@gmail.com
BE 0800.596.725

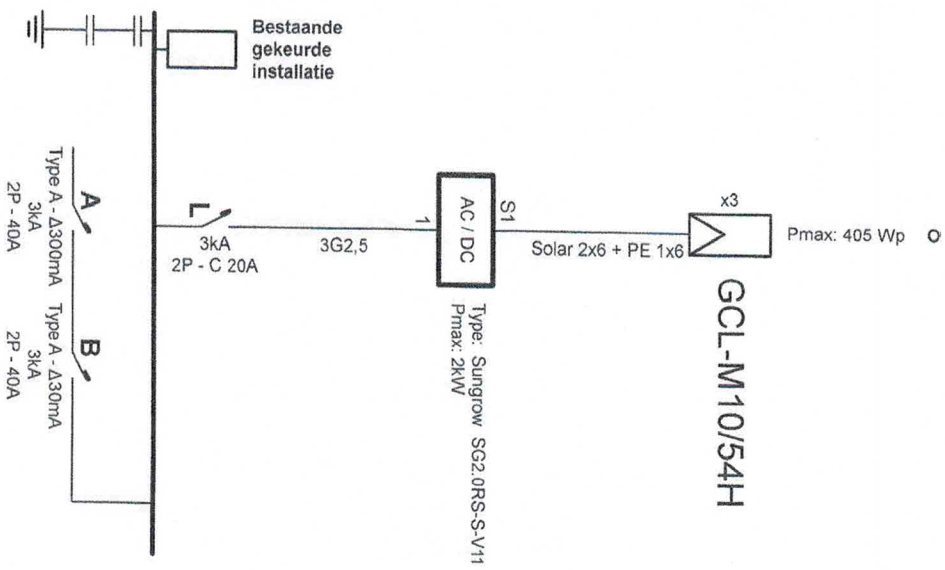

Elektrisch plan voor panelen

Plaats van de elektrische installatie

Markt 36
Geraardsbergen

Installateur

Medcoo Invest bvba
Kattestraat 62 bus 1
9500 Geraardsbergen
GSM: 0474 31 04 08
e-mail: info@medcoo-invest.eu
BTW BE 0685.778.221

P. 1/1
Eendraadschema

2 x 230V ~ 50Hz